


ST12-YT-DK Teçhizat Bölmeli Sıvaüstü Yangın Dolabı



NORMEKS® model ST12-YT-DK, sıvaüstü montajlı bir dolaptır. Makara 180° asılı bir desteğe sabitlenmiştir ve kabinin sağ tarafına monte edilmiştir. Bu modelde vana-hortum bağlantısında Alman DIN 14461 standardı temel alınmıştır.

Model ST12-YT-DK aşağıda belirtilen özellikleri içerir.

- o Su beslemesi makara merkezindedir.
- o 1,5 mm DKP sacdan mamul dolap kasası ve çift kat kıvrımlı dolap kapağı.
- o Hortum tamburu 70 mikron RAL 3001 kırmızı elektrostatik toz boyalıdır.
- o Yangın dolabı standart olarak RAL 9002 kirli beyaz veya RAL3001 kırmızı renkte 70 mikron boyanmaktadır.
- o NORMEKS® jet / sprey / EN671-1 standardına göre imal edilmiş kapama nozulu.
- o Standart EN694'e göre imal edilmiş yarı sert kırılmaz kauçuk hortum.
- o 1" küresel vanalı.
- o 3 kademeli sızdırmazlık detaylı paslanmaz pirinç makara göbeği.
- o Dolap kapısı gizli krom nikel menteşelidir. (İsteğe göre sağdan veya soldan menteşeli yapılabilir.)
- o Bir adet 75 mm çapında su girişi vardır.
- o Özel paslanmaz gömme tutamak kolu.
- o Kabin dış kapağına 92/58/EEC'ye uygun işaretlemeler serigrafi baskı olarak yapılmaktadır.
- o Makara hareketi 180°dir. Bu sayede hortum her yöne rahatça çekilebilir.

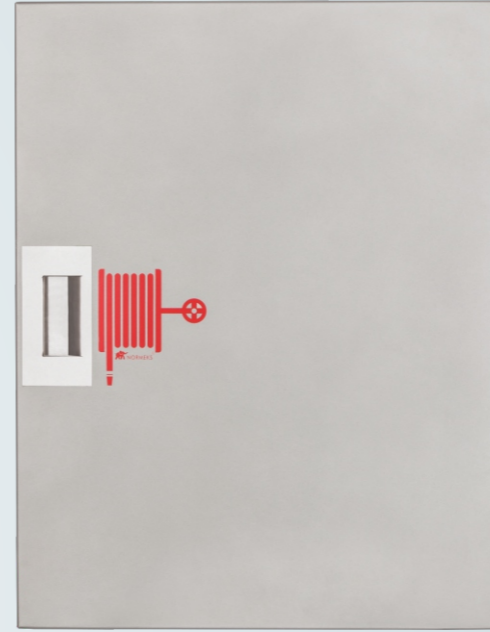


Yangın dolaplarının servisi ve bakımı, servis ve bakım standardı EN 671-3 ve NORMEKS® bakım talimatlarına göre yapılmalıdır. Servis ve bakım anlaşması için NORMEKS® ile bağlantı kurunuz.

- o Ürünlerimiz TS.EN671.1'e uygun olarak imal edilmektedir.
- o Üretici firma haber vermeksizin üretim standartlarında ve malzemede değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
- o Standart imalatımız sac kapaklıdır; şeffaf kapak (plexiglass, güçlendirilmiş cam) talepleri ayrıca belirtilmelidir.
- o Standart imalatımızda su girişleri sağdadır. Sol üst giriş talepleri ayrıca belirtilmelidir.
- o Dolap kasası ve hortum makarası ayrı ambalajlarda paketlenmiş olarak sevkedilir.
- o 1" köşe vanası ayrı karton ambalajlarda paketlenmiş olarak sevkedilir.


Montaj esnasında öncelikle;

- o Hortum makarası taşıyıcı kolu, dolap kasasına monte edilmiş taşıyıcı kulaklara yerleştirilmelidir.
- o Makara besleme hortumu ucunda mevcut 1" küresel vana boru ve hortum bağlantısı zemine göre 90°lik açı oluşturacak şekilde monte edilir.
- o Makara besleme hortumu boyu, vana-boru bağlantısının kasa üst noktasından bağlanacağı varsayılarak belirlenmiştir. Vana bağlantısının yandan yapılması veya boru-vana bağlantısının dolap üst noktasından aşağı inmesi durumunda besleme hortumu direnç oluşturacak şekilde kırılabilir. Bu durumda uygun açıda hortum dönüşü sağlamak için besleme hortumu kısaltılmalıdır.

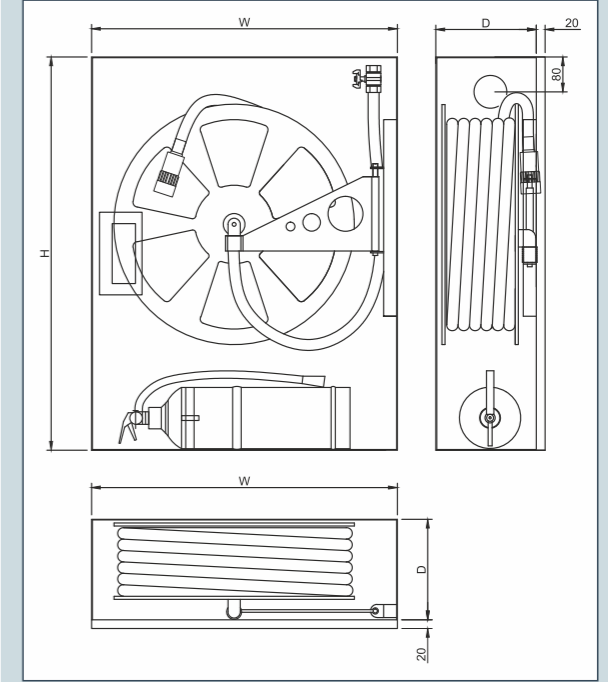


| Model | Hortum | | Ebat (mm) WxHxD | Sipariş Kodu |
|------------|----------|-------------|--------------------|------------------|
| | Çap (mm) | Uzunluk (m) | | |
| ST12-YT-DK | 25 | 20 | 700x900x250 | ST12-YT-DK-20 |
| ST12-YT-DK | 25 | 20 | 700x900x200 | ST12-YT-DK-20-20 |
| ST12-YT-DK | 25 | 30 | 700x900x250 | ST12-YT-DK-30 |

Standart olarak üretim rengimiz RAL 3001 olup RAL 9002 talepleriniz ayrıca belirtilmelidir.



RAL 3001



RAL 9002

*Resimde kullanılan RAL 7048 dolap rengi özel imalatımız olup, standart üretimi yansıtmaz. RAL seçeneği talebi ayrıca belirtilmelidir.
*Portatif söndürücü fotoğrafta aksesuar olarak kullanılmıştır.

Saplama, dübel, pul ve somun standart ürün paketine dahil değildir.



TS. EN 671.1
TS. EN 671.2